

Vejledning til brandsikring af kolonihavehuse

Den del af kolonihavehuset, der ligger tættere på havelodsskel (midten af hækken mellem lodderne) end 2,5 m, skal brandsikres.


Der gældende følgende retningslinjer:

- Brandsikring efter brandklasse REI 60 skal kun foretages på selve havehusets ”boligareal”.
- Det er kun den side og del af havehuset inkl. tag, som ligger for tæt på havelodsskel, der skal brandsikres.
- Ved havehus forstås et sted, hvor man tager ophold dag såvel som nat og som f.eks. er indrettet med:
 - Spiseplads med bord og stole.
 - Indboslignende genstande.
 - Soveplads.
- Brandsikring gælder *ikke* for f.eks. overdækkede terrasser, redskabsskure, legehuse, drivhus og lignende småbygninger, som ligger tættere på havelodsskel end 2,5 m. Heller ikke selvom det er sammenbygget med selve kolonihavehuset. Dog må der ikke være adgang direkte fra havehuset og ud i skur/drivhus/leghus o.l.
- Vinduer i den side af havehuset, som ligger for tæt på havelodsskel, skal brandsikres efter brandklasse REI 60.
- Kontakt en tømrer, et byggemarked eller lignende for at høre hvilke materialer, der lever op til brandklasse REI 60.

Eksempel:

Hvis et havehus ligger 2 m fra hækmidten, så ligger huset 0,5 m for tæt på havelodsskel. Den hus- og tagflade, som ligger for tæt på skel skal derfor brandsikres.

Figuren nedenfor viser med blå hvilke flader af huset der skal brandsikres.

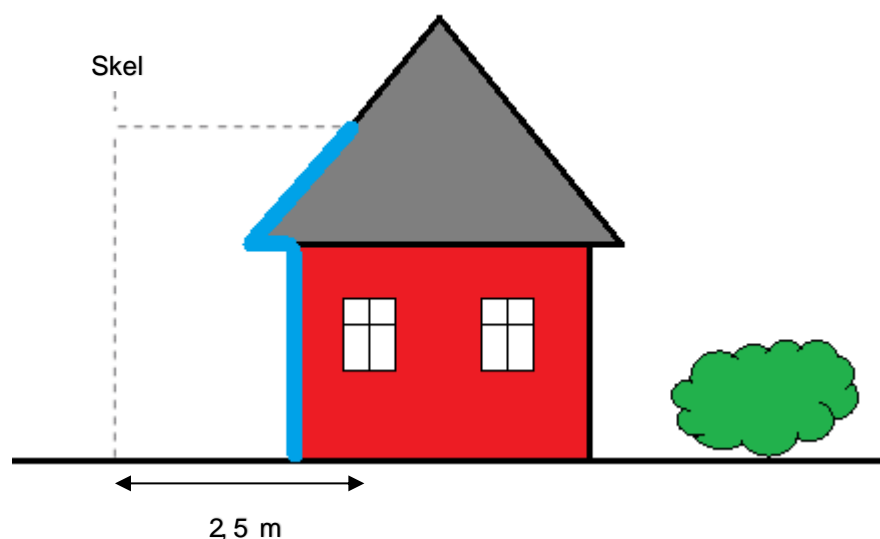

Spørgsmål?

Kontakt Odense Kommune: e-mail: kolonihave@odense.dk Tlf. 21 39 36 23 eller 65 51 24 19